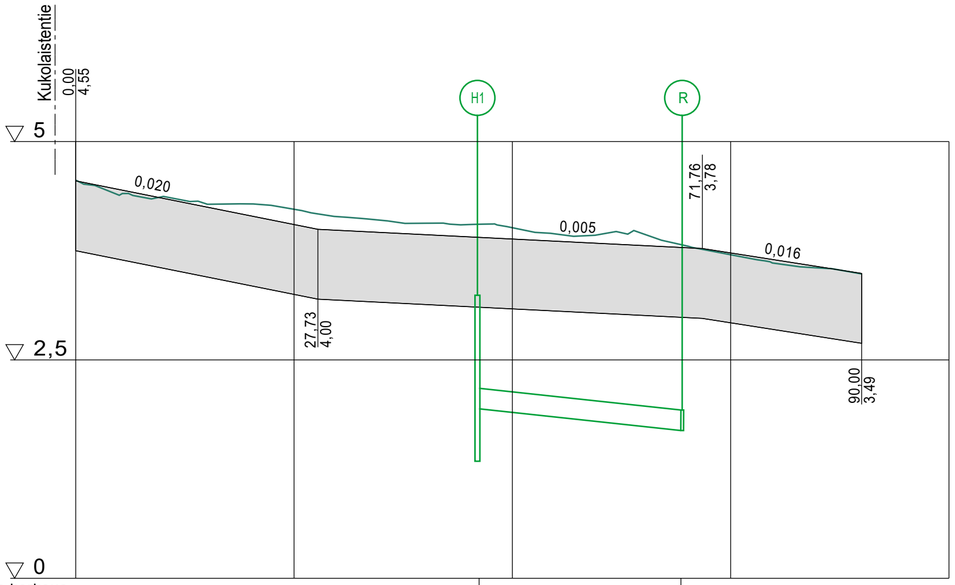


Hulevesiviemäri, sisäpohjan korkeus

Putken mitat ja laatu		1,94 315 PP SN8		1,69
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus		46.2	24.85/0.010	69.3
Putkien perustamistapa	Suodatinkangas N3 ja asennusalusta KaM #0-16 0.15m			
Päällysrakenne	5E/80			
Matka	27,73	44,03	18,24	
Kaltevuus / pyöristyssäde	-0,02	-0,01	-0,02	

Tasausviivan korkeus: 4,55 4,45 4,35 4,25 4,15 4,05 3,98 3,96 3,93 3,91 3,88 3,86 3,83 3,81 3,78 3,72 3,65 3,57 3,49


Maanpinnan korkeus: 4,55 4,39 4,37 4,28 4,28 4,23 4,14 4,09 4,06 4,05 4,01 3,94 3,94 3,94 3,80 3,70 3,61 3,55 3,49

0,00 0 25 39,32 47,34 50 64,10 75 90,00 100

Kaarevuus: 500 / R — Sr Sr Sr — R=20 — 0,00

Ajoradan sivukaltevuus: qv=0,020 qo=-0,020

Paltteentie
Tyyppipoikkileikkaus
(pl 50)

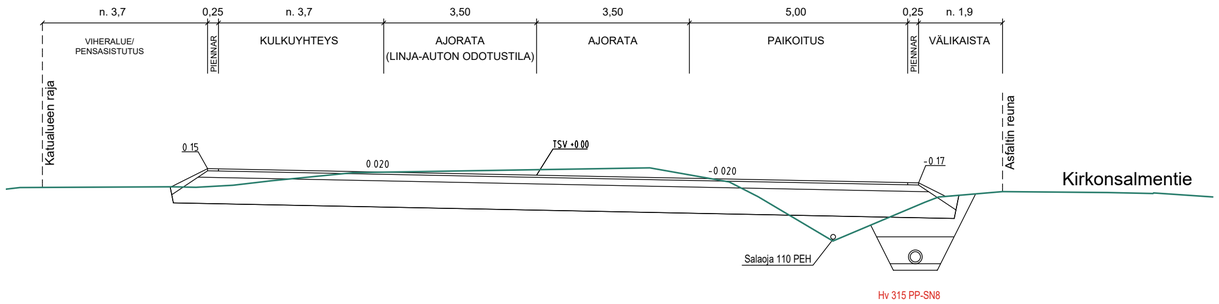

Tasokoordinaatisto ETRS GK23
Korkeusjärjestelmä N2000

Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.

Rakennuskohde
Naantalin kaupunki
Merimaskun kirkon pysäköintialue

Katusuunnitelma

Piirustuksen sisältö
Pituusleikkaus
Tyyppipoikkileikkaus

Palteentie

Mittakaavat
1:500/1:50
1:100

FCG
Satamakatu 22, 20100 Turku
Puh. 0104090, www.fcg.fi

Naantali

Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero — Muutos
TKA P56494 02

Tiedosto
Pituusleikkaus.dwg

Päiväys	17.9.2026	Suunn./Piirt.	Timo Alatalo
Pääsuunn.	Timo Alatalo	Tarkastaja	Erkki Sarvi
Hyv.	Erkki Sarvi	Yhteyshenkilö	Timo Alatalo

A
S